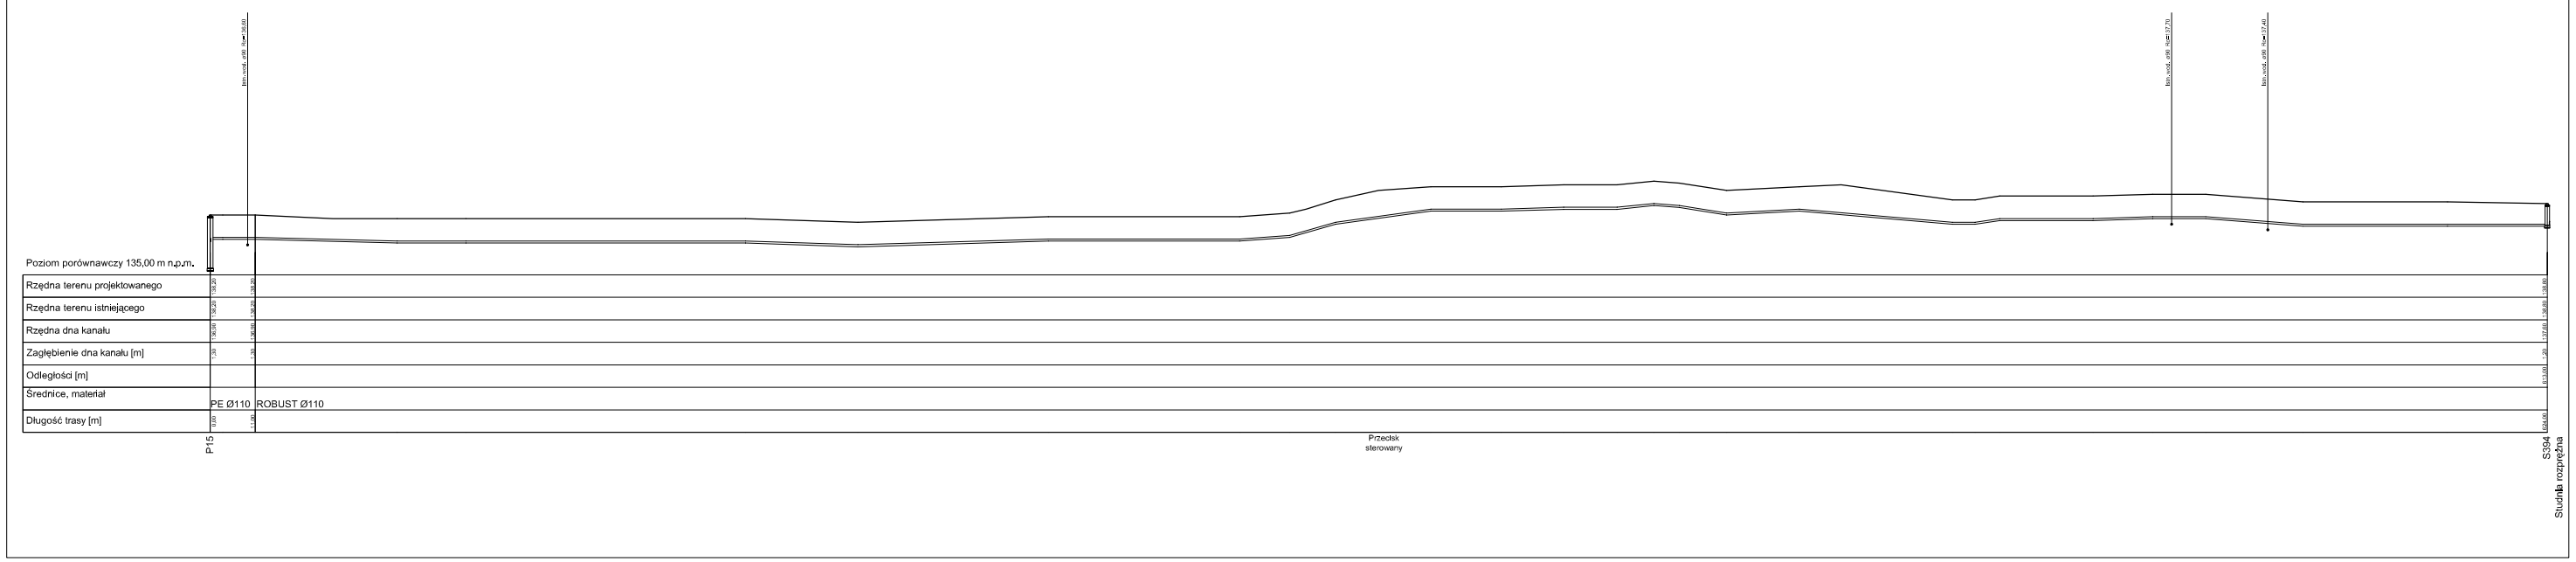

Poziom porównawczy 135,00 m n.p.m.			
Rzędna terenu projektowanego	135,20	135,20	135,80
Rzędna terenu istniejącego	135,20	135,20	135,80
Rzędna dna kanału	134,00	134,00	134,60
Zagłębienie dna kanału [m]	1,20	1,20	1,20
Odległości [m]			0,79 0,61
Średnice, materiał	PE Ø110	ROBUST Ø110	
Długość trasy [m]	0,00	1,40	0,00

P15

Przedsk sterowany

S394

Studnia rozprężna

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"IZOTERMA" PRACOWNIA PROJEKTOWA
10-117 Barcity, ul.Bajkowa 5, tel. 089 5274,5421,tele. 0505 521 969

Temat:	Budowa sieci [illegible] instalacji [illegible]		
Projektował:	[illegible]	Sprawdził:	[illegible]
Opracował:	[illegible]		
Rysował:	[illegible]	Zatwierdził:	[illegible]
Skala:		Data:	Nr rys.:
1:100; 1:50		lis. 2020 r.	9